


**Προμήθεια πυροσβεστήρων & συστημάτων πυρόσβεσης**

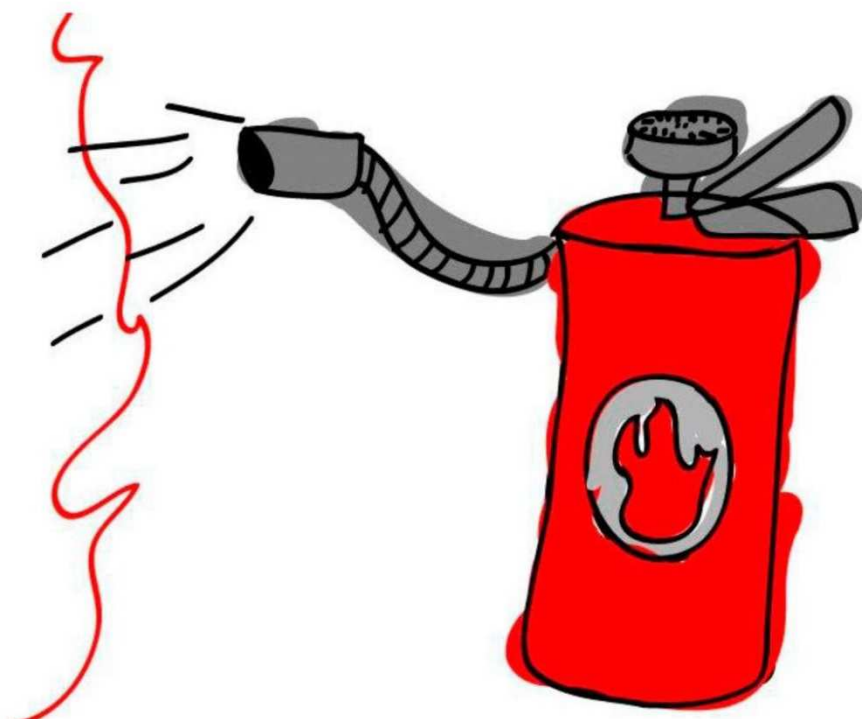

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια πυροσβεστήρων και συστημάτων πυρόσβεσης (CPV: 35111000-5 «Πυροσβεστικός Εξοπλισμός») που θα χρησιμοποιηθούν για την πυρασφάλεια του Δημοτικού Σταδίου και του κλειστού Γυμναστηρίου Θήβας. Οι συγκεκριμένοι πυροσβεστήρες είναι απαραίτητοι για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την πυροσβεστική υπηρεσία, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για την έκδοση των αδειών λειτουργίας των αθλητικών αυτών εγκαταστάσεων.

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 2.046,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με Κ.Α: 10.7135.15 με τίτλο «Προμήθεια πυροσβεστήρων & συστημάτων πυρόσβεσης» και εγγεγραμμένη πίστωση 5.000,00€.

Όλα τα μέσα πυρόσβεσης, θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές που τίθενται στις ΚΥΑ 618/43/2005 & 17230/671/2005.

#### **Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως 6kg**

Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως 6kg κατηγορίας ABC. Το δοχείο θα είναι μονόραφο, θα διαθέτει βάση στήριξης, κλείστρο με ασφαλιστικό, μεταλλικό μανόμετρο, λάστιχο εκτόξευσης ξηρής σκόνης, με β στήριξης του λάστιχου και θα είναι πιστοποιημένος κατά CE, EN3.

#### **Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 5kg**

Πυροσβεστήρας 5Kg CO2, με λάστιχο με χοάνη και μονωτική λαβή για προστασία από στατικό ηλεκτρισμό, κατηγορίας πυρκαγιάς Β και C και E, πιστοποιημένος κατά CE, EN3.

Υλικό κατάσβεσης Διοξείδιο του Άνθρακα (CO<sub>2</sub>)

Θερμοκρασία λειτουργίας -30°C μέχρι 60°C

Μέση πίεση θραύσης 500,00bar

Βαλβίδα ασφαλείας ~225 bar

#### **Πυροσβεστήρας Οροφής Ξηράς κόνεως 12kg**

Αυτόματος Πυροσβεστήρας Οροφής Ξηράς κόνεως 12kg κατηγορίας ABC (αυτόματη ενεργοποίηση του Sprinkler, που είναι ενσωματωμένο στον πυροσβεστήρα όταν η θερμοκρασία του χώρου φτάσει στους ~68°C) δοχείο κυλινδρικό με στεφάνι κατασκευασμένο από λαμαρίνα βαθείας εξελάσεως και βαμμένο με πολυεστερική πούδρα, πιστοποιημένος κατά EN3 CE.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η εγκατάστασή του στους χώρους που θα υποδειχθούν.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Θήβα 03/10/2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Θήβα 03/10/2016

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ  
Τ.Υ.Δ.Θ.

Εργο **Προμήθεια πυροσβεστήρων &  
συστημάτων πυρόσβεσης**  
Προυπ **2.046 €** ( με Φ.Π.Α. **24 %**)  
Χρήση **2016**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>Μ.Μ.</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ</b>
ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ABC, 6 kg - Pa6	TEM	40	35	1.400,00
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ABC 12 kg	TEM	1	80	80,00
ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ BCE 5 kg CO <sub>2</sub>	TEM	2	85	170,00
			<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>1.650,00</b>
			<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>396,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.046,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Θήβα 03/10/2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Θήβα 03/10/2016

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Μηχανολόγος Μηχανικός